



# CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE DO CALUMBI 2



- RESUMO GERAL
- PLANILHA ORÇAMENTARIA
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- MEMÓRIAL DE CÁLCULO
- MEMORIAL DESCRITIVO E  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- COMPOSIÇÕES DE PREÇOS  
UNITÁRIO
- COMPOSIÇÃO BDI
- COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS
- PROJETOS GRÁFICOS

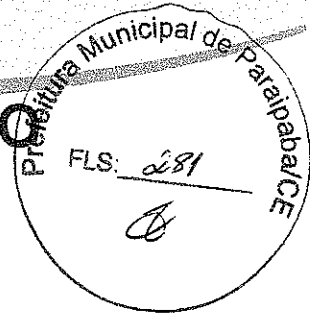

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

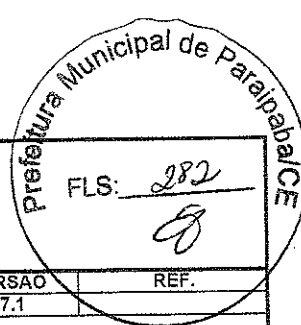

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DO CALUMBI DOS BENTOS						FONTE	VERSAO	REF.
LOCAL: CALUMBI DOS BENTOS, PARAIPABA - CE						SEINFRA	27.1	
DATA: BDI DE SERVIÇOS: 25,79								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT TABELA 27.1	V. UNIT + BDI	V. TOTAL	
1		SERVICIOS PRELIMINARES					R\$ 13.390,99	
1.1	PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,00	R\$ 8.932,62	R\$ 11.236,34	R\$ 11.236,34	
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m2	150,00	R\$ 3,89	R\$ 4,89	R\$ 733,50	
1.3	C2204	RETIRADA DE ARVORES	unid	1,00	R\$ 373,20	R\$ 469,44	R\$ 469,44	
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m2	60,35	R\$ 6,09	R\$ 7,66	R\$ 462,28	
1.5	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ÂNDAIME METÁLICO	m3	60,35	R\$ 6,45	R\$ 8,11	R\$ 489,43	
2		MOVIMENTAÇÃO					R\$ 2.635,74	
2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m3	38,50	R\$ 5,53	R\$ 6,95	R\$ 267,57	
2.2	C0095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m2	47,22	R\$ 26,43	R\$ 33,24	R\$ 1.569,59	
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	7,50	R\$ 21,85	R\$ 27,48	R\$ 206,10	
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	7,50	R\$ 4,80	R\$ 6,03	R\$ 45,22	
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m3	16,46	R\$ 26,43	R\$ 33,24	R\$ 547,26	
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 41.441,19	
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	15,74	R\$ 423,18	R\$ 532,31	R\$ 8.378,55	
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m3	6,30	R\$ 612,00	R\$ 769,83	R\$ 4.849,92	
3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	m2	53,17	R\$ 117,27	R\$ 147,51	R\$ 7.843,10	
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	708,87	R\$ 14,13	R\$ 17,77	R\$ 12.596,61	
3.5	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	m3	8,86	R\$ 653,36	R\$ 821,86	R\$ 7.281,67	
3.6	C4453	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VAO DE 3,81 A 4,80 m	m2	2,90	R\$ 134,70	R\$ 169,43	R\$ 491,34	
4		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 17.047,03	
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m2	210,97	R\$ 59,82	R\$ 75,24	R\$ 15.873,38	
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	m3	0,56	R\$ 1.666,12	R\$ 2.095,81	R\$ 1.173,65	
5		ACABAMENTO - ARGAMASSA					R\$ 17.213,77	
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m2	361,94	R\$ 6,18	R\$ 7,77	R\$ 2.812,27	
5.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	m2	55,55	R\$ 30,63	R\$ 38,52	R\$ 2.139,78	
5.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m2	306,39	R\$ 31,82	R\$ 40,02	R\$ 12.261,72	
6		ACABAMENTO - ACABAMENTO					R\$ 10.496,56	
6.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m2	55,55	R\$ 90,17	R\$ 113,42	R\$ 6.300,48	
6.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m2	55,55	R\$ 7,87	R\$ 9,89	R\$ 549,38	
6.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x8000 OU 200x8000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m2	53,19	R\$ 54,51	R\$ 68,56	R\$ 3.646,70	
7		COBERTURA					R\$ 16.766,68	
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m2	80,28	R\$ 88,30	R\$ 111,07	R\$ 8.916,89	
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	m2	80,28	R\$ 63,38	R\$ 79,72	R\$ 6.399,92	
7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	m	18,20	R\$ 11,93	R\$ 15,00	R\$ 273,00	
7.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m	9,10	R\$ 26,55	R\$ 33,39	R\$ 303,84	
7.5	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	m	16,90	R\$ 11,91	R\$ 14,98	R\$ 253,16	
7.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	m	18,20	R\$ 27,09	R\$ 34,07	R\$ 620,07	
8		ELETRICA					R\$ 16.097,64	
8.1	PMP -030	LUMINARIA LED COMPLETA (2 X 20) W	unid	7,00	R\$ 160,19	R\$ 201,50	R\$ 1.410,50	
8.2	PMP-0003	LUMINARIA DE TETO PLAFOINER EM PLASTICO COM BASE E27 C/ LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 18(UM)	unid	2,00	R\$ 44,87	R\$ 56,44	R\$ 112,88	
8.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	unid	5,00	R\$ 16,48	R\$ 19,47	R\$ 97,35	
8.4	C4792	TOMADA DÚPLA DE EMBUTIR 2P+T 16A-250V	unid	17,00	R\$ 23,81	R\$ 29,95	R\$ 509,15	
8.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	unid	1,00	R\$ 86,93	R\$ 109,34	R\$ 109,34	
8.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	unid	1,00	R\$ 172,51	R\$ 217,00	R\$ 217,00	
8.7	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	m	80,00	R\$ 7,44	R\$ 9,35	R\$ 748,00	
8.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	m	850,00	R\$ 6,13	R\$ 7,71	R\$ 6.553,50	
8.9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	unid	4,00	R\$ 20,76	R\$ 26,11	R\$ 104,44	
8.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	m	55,00	R\$ 6,22	R\$ 7,82	R\$ 430,10	
8.11	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	m	55,00	R\$ 4,73	R\$ 5,94	R\$ 326,70	
8.12	C1184	ELÉTRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	m	55,00	R\$ 15,14	R\$ 19,04	R\$ 1.047,20	
8.13	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	unid	150,00	R\$ 4,78	R\$ 6,01	R\$ 901,50	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT		V. UNIT + BDI	V. TOTAL
					TABELA 27.1			
8.14	C2054	PROJETOR C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO 250W, C/FOTOCÉLULA	unid	4,00	R\$ 301,29	R\$ 378,99	R\$ 1.515,96	
8.15	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	m	15,00	R\$ 18,54	R\$ 23,32	R\$ 349,80	
8.16	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	unid	5,00	R\$ 4,53	R\$ 5,69	R\$ 28,45	
8.17	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X2"	unid	32,00	R\$ 7,38	R\$ 9,28	R\$ 296,96	
8.18	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	unid	3,00	R\$ 10,97	R\$ 13,79	R\$ 41,37	
8.19	C4394	LUMINARIA DE EMERGENCIA	unid	4,00	R\$ 257,86	R\$ 324,36	R\$ 1.297,44	
9		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						
9.1	PMP 0042	PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,80x2,10x0,03m)	unid	6,00	R\$ 1.137,54	R\$ 1.430,91	R\$ 8.585,46	
9.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	m	2,70	R\$ 78,83	R\$ 99,16	R\$ 267,73	
9.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m2	1,95	R\$ 420,55	R\$ 529,00	R\$ 1.031,55	
9.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm,	m2	1,95	R\$ 153,33	R\$ 192,87	R\$ 376,09	
9.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	4,00	R\$ 85,20	R\$ 107,17	R\$ 428,68	
9.6	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m2	0,64	R\$ 323,70	R\$ 407,18	R\$ 260,59	
9.7	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLUFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m2	5,08	R\$ 494,52	R\$ 622,05	R\$ 3.160,01	
10		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - LOUCAS E METAIS</b>						
10.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	unid	2,00	R\$ 741,43	R\$ 932,64	R\$ 1.865,28	
10.2	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	unid	4,00	R\$ 453,17	R\$ 570,04	R\$ 2.280,16	
11		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - TUBOS E CONEXÕES</b>						
11.1	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	unid	2,00	R\$ 31,43	R\$ 39,53	R\$ 79,06	
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	8,00	R\$ 214,28	R\$ 269,54	R\$ 2.156,32	
11.3	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	6,00	R\$ 193,21	R\$ 243,03	R\$ 1.458,18	
11.4	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RAPIDO DE 1"	unid	1,00	R\$ 62,45	R\$ 78,55	R\$ 78,55	
11.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	unid	2,00	R\$ 56,73	R\$ 71,36	R\$ 142,72	
11.6	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	unid	1,00	R\$ 11,71	R\$ 14,73	R\$ 14,73	
11.7	C3441	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	unid	1,00	R\$ 294,38	R\$ 370,30	R\$ 370,30	
11.8	C2498	TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")	unid	1,00	R\$ 47,09	R\$ 59,23	R\$ 59,23	
11.9	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	unid	1,00	R\$ 425,25	R\$ 534,92	R\$ 534,92	
11.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	unid	1,00	R\$ 4.120,04	R\$ 5.182,59	R\$ 5.182,59	
11.11	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	m	18,00	R\$ 19,67	R\$ 24,74	R\$ 445,32	
12		<b>MURO E FECHAMENTOS</b>						
12.1	C4726	GRADIL DE ALUMINIO 2,95M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00	R\$ 295,96	R\$ 372,28	R\$ 7.445,60	
13		<b>PISO</b>						
13.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	m3	4,26	R\$ 524,32	R\$ 659,54	R\$ 2.809,64	
13.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m2	53,19	R\$ 24,37	R\$ 30,65	R\$ 1.630,27	
13.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	m2	53,19	R\$ 85,82	R\$ 107,95	R\$ 5.741,86	
13.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m2	53,19	R\$ 8,78	R\$ 11,04	R\$ 587,21	
13.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m2	50,00	R\$ 40,83	R\$ 51,36	R\$ 2.568,00	
13.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m3	7,50	R\$ 106,14	R\$ 133,51	R\$ 1.001,32	
13.7	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	m2	12,00	R\$ 276,66	R\$ 348,01	R\$ 4.176,12	
14		<b>PINTURA</b>						
14.1	C2481P	TEXTURA ACRILICA 2 DEMAO EM PAREDES	m2	258,54	R\$ 29,48	R\$ 37,08	R\$ 9.586,66	
14.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	10,20	R\$ 20,73	R\$ 26,07	R\$ 265,91	
14.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	m2	60,00	R\$ 9,70	R\$ 12,20	R\$ 732,00	
15		<b>LIMPEZA</b>						
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	60,35	R\$ 10,88	R\$ 13,68	R\$ 825,58	
<b>Total</b>								<b>R\$ 201.237,24</b>

ENGº MAGNO CAMPOS  
CREA - 6283 - D

*[Handwritten signature and notes]*  
6283-D



## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DO CALUMBI DOS BENTOS**

**LOCAL: CALUMBI DOS BENTOS, PARAIPABA - CE**

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	13.390,99	6,65	8.034,59	2.678,20	2.678,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.635,74	1,31	2.108,59	527,15	
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	41.441,19	20,59	29.008,83	8.288,24	4.144,12
4.0	PAREDES E PAINÉIS	17.047,03	8,47	6.818,81	6.818,81	3.409,41
5.0	ACABAMENTO - ARGAMASSA	17.213,77	8,55	1.721,38	1.721,38	13.771,02
6.0	ACABAMENTO - ACABAMENTO	10.498,56	5,22	1.574,48	3.148,97	5.779,11
7.0	COBERTURA	16.766,68	8,33	1.676,67	11.736,68	3.353,34
8.0	ELETRICA	16.097,64	8,00		8.048,82	8.048,82
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.110,11	7,01		4.938,54	9.171,57
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - LOUÇAS E METAIS	4.145,44	2,06		1.243,63	2.901,81
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - TUBOS E CONEXÕES	10.521,92	5,23	2.104,38	8.417,54	
12.0	MURO E FECHAMENTOS	7.445,60	3,70	5.956,48	1.489,12	
13.0	PISO	18.514,42	9,20		5.554,33	12.960,09
14.0	PINTURA	10.584,57	5,26		3.175,37	7.409,20
15.0	LIMPEZA	825,58	0,41	82,56	165,12	577,91
	TOTAL MENSAL (%)			29,36	33,77	36,87
	TOTAL ACUMULADO (%)		100,00	29,36	63,13	100,00
	TOTAL MENSAL R\$			59.086,78	67.951,88	74.198,58
	TOTAL ACUMULADO R\$	201.237,24		59.086,78	127.038,66	201.237,24



# MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prefeitura Municipal de Paraipaba - CE  
 FLS: 285  
 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DO CALUMBI DOS BENTOS  
 LOCAL: CALUMBI DOS BENTOS, PARAIPABA - CE

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
					0,50	engenheiro
				total	0,50	m2
1.2 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00			15,00	15,00	150,00	
				total	150,00	m2
				total arredondado	150,00	m2
1.3 RETIRADA DE ARVORES						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
				total	1,00	
				total arredondado	1,00	m2
				total arredondado	1,00	m2
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00			8,10	7,45	60,35	
				total	60,35	m2
				total arredondado	60,35	m2
1.5 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00	1,00		8,10	7,45	60,35	
				total	60,35	m3
				total arredondado	60,35	m3
2.00 MOVIMENTAÇÃO						
2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00		0,60	0,60	10,00	4,80	pv1 muro
1,00		0,60	0,60	7,45	3,58	pv2
1,00		0,60	0,60	4,00	1,92	pv3
1,00		0,60	0,60	4,00	1,92	pv4
1,00		0,60	0,60	7,45	3,58	pv5
1,00		0,60	0,60	10,00	4,80	pv6 muro
1,00		0,60	0,60	10,00	4,80	ph1 muro
1,00		0,60	0,60	8,10	3,88	ph2
1,00		0,60	0,60	1,60	0,72	ph3
1,00		0,60	0,60	8,10	3,88	ph4
1,00		0,60	0,60	8,10	3,88	ph5
9,00		0,50	0,40	8,10	0,72	montante
				total	38,50	m3
				total arredondado	38,50	m3
2.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CAMAÇO DE 30 A 60 KG						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00			0,60	10,00	8,00	pv1 muro
1,00			0,60	7,45	4,47	pv2
1,00			0,60	4,00	2,40	pv3
1,00			0,60	4,00	2,40	pv4
1,00			0,60	7,45	4,47	pv5
1,00			0,60	10,00	6,00	pv6 muro
1,00			0,60	10,00	6,00	ph1 muro
1,00			0,60	8,10	4,56	ph2
1,00			0,60	1,50	0,90	ph3
1,00			0,60	8,10	4,66	ph4
1,00			0,60	8,10	4,66	ph5
				total	47,22	m2
				total arredondado	47,22	m2
2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						
quantidade	fator	largura	comprimento	total		local
	0,05			150,00	7,50	raspagem de terreno
				total	7,50	m3
				total arredondado	7,50	m3
2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
				total	7,50	
				total arredondado	7,50	m3
				total arredondado	7,50	m3
2.5 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE, MATERIAL DA VALA						
escavação	pedra	embassamento	cinta	total		local
38,50		15,74	6,30		16,46	
				total	16,46	m2
				total arredondado	16,46	m2
3.00 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS						
3.1 ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total		local
1,00	0,50	0,40	0,40	10,00	2,00	pv1 muro
1,00	0,50	0,40	0,40	7,45	1,49	pv2
1,00	0,50	0,40	0,40	4,00	0,80	pv3
1,00	0,50	0,40	0,40	4,00	0,80	pv4
1,00	0,50	0,40	0,40	7,45	1,49	pv5
1,00	0,50	0,40	0,40	10,00	2,00	pv6 muro
1,00	0,50	0,40	0,40	10,00	2,00	ph1 muro
1,00	0,50	0,40	0,40	8,10	1,62	ph2
1,00	0,50	0,40	0,40	1,50	0,30	ph3
1,00	0,50	0,40	0,40	8,10	1,62	ph4
1,00	0,50	0,40	0,40	8,10	1,62	ph5
				total	15,74	m3
				total arredondado	15,74	m3



3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	0,20	0,40	10,00	0,80	pv1 muro	
1,00	0,20	0,40	7,45	0,60	pv2	
1,00	0,20	0,40	4,00	0,32	pv3	
1,00	0,20	0,40	4,00	0,32	pv4	
1,00	0,20	0,40	7,45	0,60	pv5	
1,00	0,20	0,40	10,00	0,80	pv6 muro	
1,00	0,20	0,40	10,00	0,60	ph1 muro	
1,00	0,20	0,40	8,10	0,65	ph2	
1,00	0,20	0,40	1,50	0,12	ph3	
1,00	0,20	0,40	8,10	0,65	ph4	
1,00	0,20	0,40	8,10	0,65	ph5	
			<b>total</b>	<b>6,30</b>	<b>m2</b>	
			<b>total arredondado</b>	<b>6,30</b>	<b>m2</b>	

3.3 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA						
quantidade	feitor	largura	comprimento	total	local	
	6,00			8,86	53,17	
				<b>total</b>	<b>53,17</b>	<b>m2</b>
				<b>total arredondado</b>	<b>53,17</b>	<b>m2</b>

3.4 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
	80,00			8,86	708,87	
				<b>total</b>	<b>708,87</b>	<b>kg</b>
				<b>total arredondado</b>	<b>708,87</b>	<b>kg</b>

3.5 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	0,10	0,20	10,00	0,20	pv1 muro	
1,00	0,10	0,20	7,45	0,15	pv2	
1,00	0,10	0,20	4,00	0,08	pv3	
1,00	0,10	0,20	4,00	0,08	pv4	
1,00	0,10	0,20	7,45	0,15	pv5	
1,00	0,10	0,20	10,00	0,20	pv6 muro	
1,00	0,10	0,20	10,00	0,20	ph1 muro	
1,00	0,10	0,20	8,10	0,16	ph2	
1,00	0,10	0,20	1,50	0,03	ph3	
1,00	0,10	0,20	8,10	0,16	ph4	
1,00	0,10	0,20	8,10	0,16	ph5	
1,00	0,10	0,15	10,00	0,15	pv1 muro	
1,00	0,10	0,15	7,45	0,11	pv2	
1,00	0,10	0,15	4,00	0,06	pv3	
1,00	0,10	0,15	4,00	0,06	pv4	
1,00	0,10	0,15	7,45	0,11	pv5	
1,00	0,10	0,15	10,00	0,15	pv6 muro	
1,00	0,10	0,15	10,00	0,15	ph1 muro	
1,00	0,10	0,15	8,10	0,12	ph2	
1,00	0,10	0,15	1,50	0,02	ph3	
1,00	0,10	0,15	8,10	0,12	ph4	
1,00	0,10	0,15	8,10	0,12	ph5	
11,00	0,20	0,20	3,10	1,38	telas	
2,00	0,20	0,20	1,80	0,14	vigas	
2,00	0,20	0,20	2,23	0,18	vigas	
7,00	2,00	0,20	0,15	0,42	prates murc	
20,00	0,80	0,50	0,50	4,00	sapatas	
			<b>total</b>	<b>8,86</b>	<b>m3</b>	
			<b>total arredondado</b>	<b>8,86</b>	<b>m3</b>	

3.6 LAJE PRÉ-FABRICADA, TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
			1,50	1,50	2,90	m2
			<b>total</b>	<b>2,90</b>	<b>m2</b>	
			<b>total arredondado</b>	<b>2,90</b>	<b>m2</b>	

4.00 PAREDES E PAINÉIS

4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	2,00		10,00	20,00	pv1 muro	
1,00	3,10		7,45	23,10	pv2	
1,00	3,10		4,00	12,40	pv3	
1,00	3,10		4,00	12,40	pv4	
1,00	3,10		7,45	23,10	pv5	
1,00	2,00		10,00	20,00	pv6 muro	
1,00	2,00		10,00	20,00	ph1 muro	
1,00	3,10		8,10	25,11	ph2	
1,00	3,10		1,50	4,65	ph3	
1,00	3,10		8,10	25,11	ph4	
1,00	3,10		8,10	25,11	ph5	
			<b>total</b>	<b>210,97</b>	<b>m2</b>	
			<b>total arredondado</b>	<b>210,97</b>	<b>m2</b>	

4.2 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
2,00	0,10	0,10	1,10	0,02	lanceias	
4,00	0,10	0,10	2,10	0,08	lanceias	
2,00	0,10	0,10	2,00	0,04	lanceias	
4,00	0,10	0,10	1,40	0,06	portas	
1,00	0,10	0,10	2,20	0,22	portas	
1,00	0,10	0,10	1,40	0,14	caixa	
			<b>total</b>	<b>0,56</b>	<b>m2</b>	
			<b>total arredondado</b>	<b>0,56</b>	<b>m2</b>	


5.00 ACABAMENTO - ARGAMASSA

5.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRACO 1:3, ESP = 5mm P/ PAREDE						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	2,00		1,00	10,00	20,00	pv1 muro
1,00	3,10		2,00	7,45	46,19	pv2
1,00	3,10		2,00	4,00	24,80	pv3
1,00	3,10		2,00	4,00	24,80	pv4
1,00	3,10		2,00	7,45	46,19	pv5
1,00	2,00		1,00	10,00	20,00	pv6 muro



1,00	2,00	1,00	10,00	20,00	ph1 muro	
1,00	3,10	2,00	8,10	60,22	ph2	
1,00	3,10	2,00	1,50	9,30	ph3	
1,00	3,10	2,00	8,10	60,22	ph4	
1,00	3,10	2,00	8,10	60,22	ph5	
			total	361,94	m2	
			total arredondado	361,94	m2	
<b>5.2</b>						
<b>EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv3	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv4	
2,00	3,10	2,00	1,50	18,60	ph3	
1,00	1,50	1,00	6,10	12,15	ph4	
			total	55,55	m2	
			total arredondado	55,55	m2	
<b>5.3</b>						
<b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5</b>						
quantidade	chapisco	emboço	reboco	total	local	
1,00		361,94	55,55	306,39		
			total	306,39	m2	
			total arredondado	306,39	m2	
<b>6.00</b>						
<b>ACABAMENTO - ACABAMENTO</b>						
<b>6.1</b>						
<b>CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PAREDE</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv3	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv4	
2,00	3,10	2,00	1,50	18,60	ph3	
1,00	1,50	1,00	6,10	12,15	ph4	
			total	55,55	m2	
			total arredondado	55,55	m2	
<b>6.2</b>						
<b>REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv3	
1,00	3,10	1,00	4,00	12,40	pv4	
2,00	3,10	2,00	1,50	18,60	ph3	
1,00	1,50	1,00	6,10	12,15	ph4	
			total	55,55	m2	
			total arredondado	55,55	m2	
<b>6.3</b>						
<b>FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			3,00	7,80	23,40	recepção
2,00			3,00	4,90	24,00	consultório
2,00			1,50	1,93	5,79	banho
			total	53,18	m2	
			total arredondado	63,19	m2	
<b>7.00</b>						
<b>COBERTURA</b>						
<b>7.1</b>						
<b>ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)</b>						
quantidade	fator	largura	comprimento	total	local	
1,00	1,04		8,45	9,10	60,28	
			total	80,28	m2	
			total arredondado	80,28	m2	
<b>7.2</b>						
<b>TELHA CERÂMICA</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	1,04		8,45	9,10	80,28	
			total	80,28	m2	
			total arredondado	80,28	m2	
<b>7.3</b>						
<b>BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
2,00			9,10		16,20	
			total	16,20	m2	
			total arredondado	16,20	m2	
<b>7.4</b>						
<b>CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			9,10		9,10	
			total	9,10	m2	
			total arredondado	9,10	m2	
<b>7.5</b>						
<b>EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
2,00			8,45		16,90	
			total	16,90	m2	
			total arredondado	16,90	m2	
<b>7.6</b>						
<b>BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
2,00			9,10		18,20	
			total	18,20	m2	
			total arredondado	18,20	m2	
<b>8.00</b>						
<b>ELETRICA</b>						
<b>8.1</b>						
<b>LUMINÁRIA LED COMPLETA (2 X 20) W</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					7,00	consultório
			total		7,00	m2
<b>8.2</b>						
<b>LUMINÁRIA DE TETO PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27 C/ LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA 18(U/M)</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					2,00	
			total		2,00	m2
<b>8.3</b>						
<b>INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V</b>						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					5,00	
			total		5,00	m2



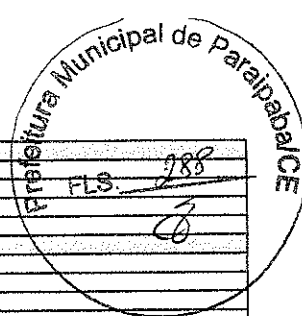

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				13,00		
			total	13,00	13,00	m2
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				1,00		
			total	1,00	1,00	m2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				1,00		
			total	1,00	1,00	m2
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				80,00		
			total	80,00	80,00	m2
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				850,00		
			total	850,00	850,00	m2
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				4,00		
			total	4,00	4,00	m2
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				55,00		
			total	55,00	55,00	m2
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				55,00		
			total	55,00	55,00	m2
ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				55,00		
			total	55,00	55,00	m2
CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				150,00		
			total	150,00	150,00	m2
PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				4,00		
			total	4,00	4,00	m2
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				15,00		
			total	15,00	15,00	m2
LJVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				5,00		
			total	5,00	5,00	m2
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X2"						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				32,00		
			total	32,00	32,00	m2
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				3,00		
			total	3,00	3,00	m2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				4,00		
			total	4,00	4,00	m2
ESQUADRIAS E FERRAGENS						
9.00 PORTA EXTERNA DE ALUMINÍO ANODIZADO 1 FOLHA COMPLETA 10,80x2,10x0,03m						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
				2,00	salas	
				2,00	banhos	
				2,00	recepção	
			total	6,00		
			total arredondado	6,00		m2
SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			1,85	1,85		
2,00			0,85	0,85		
			total	2,70		
			total arredondado	2,70		m2
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
2,00	0,50		1,50	1,50	consultórios	
1,00	0,10		2,00	2,00	recepção	
1,00	0,50		0,50	0,25	banho	
			total	1,95		
			total arredondado	1,95		m2



quantidade	altura	largura	comprimento	total	local
<b>9.4 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP = 4mm, COLOCADO</b>					
2,00	0,50		1,50	1,50	consultorios
1,00	0,10		2,00	0,20	recepcao
1,00	0,50		0,50	0,25	banho
			<b>total</b>	<b>1,95</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>1,95</b>	<b>m2</b>
<b>9.5 PELICULA DE INSULFILM</b>					
2,00	0,50		1,50	1,50	consultorios
1,00	0,10		2,00	0,20	recepcao
1,00	0,50		0,50	0,25	banho
			<b>total</b>	<b>1,95</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>1,95</b>	<b>m2</b>
<b>9.6 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm</b>					
			1,50	1,50	consultorios
			2,00	2,00	recepcao
			0,50	0,50	banho
			<b>total</b>	<b>4,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>4,00</b>	<b>m2</b>
<b>9.7 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS</b>					
1,00	0,50	0,80			0,64
			<b>total</b>	<b>0,64</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>0,64</b>	<b>m2</b>
<b>9.8 PORTÃO DESLIZANTE NYLOROF, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR</b>					
1,00	2,93		2,50		5,08
			<b>total</b>	<b>5,08</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>5,08</b>	<b>m2</b>
<b>10.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS</b>					
<b>10.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA</b>					
					2,00
			<b>total</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
<b>10.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS</b>					
					2,00
					2,00
			<b>total</b>	<b>4,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>4,00</b>	<b>m2</b>
<b>10.3 TORNEIRA DE PRESSÃO PUARDIM DE 3/4"</b>					
					1,00
					1,00
			<b>total</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - TUBOS E CONEXÕES</b>					
<b>11.1 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)</b>					
					1,00
					1,00
			<b>total</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.2 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO</b>					
					3,00
					3,00
					2,00
			<b>total</b>	<b>8,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>8,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.3 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO</b>					
					2,00
					2,00
					2,00
			<b>total</b>	<b>6,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>6,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.4 REGISTRO GLOBO FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"</b>					
					1,00
			<b>total</b>	<b>1,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>1,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")</b>					
					2,00
			<b>total</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>2,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM</b>					
					1,00
			<b>total</b>	<b>1,00</b>	<b>m2</b>
			<b>total arredondado</b>	<b>1,00</b>	<b>m2</b>
<b>11.7 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L</b>					
					1,00



				total	1,00	m2
				total arredondado	1,00	m2
11.8	TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1 )					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					1,00	
				total	1,00	m2
				total arredondado	1,00	m2
11.9	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					1,00	
				total	1,00	m2
				total arredondado	1,00	m2
11.10	FOSSA SEPTICA E SUMIDURO EM ALVENARIA					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					1,00	
				total	1,00	m2
11.11	TUBO PVC SOLD. MARROH INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					18,00	
				total	18,00	m2
				total arredondado	18,00	m2
12.00	MURO E FECHAMENTOS					
12.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 NM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
					5,00	
					5,00	
				total	10,00	
				total arredondado	20,00	m
				total arredondado	20,00	m
13.00	PISO					
13.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	0,08		3,00	7,80	1,87	recepção
2,00	0,08		4,00	3,00	1,92	consultorio
2,00	0,08		1,50	1,93	0,46	banho
				total	4,26	m3
				total arredondado	4,26	m3
13.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			3,00	7,80	23,40	recepção
2,00			4,00	3,00	24,00	consultorio
2,00			1,50	1,93	5,79	banho
				total	53,19	m2
				total arredondado	53,19	m2
13.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			3,00	7,80	23,40	recepção
2,00			4,00	3,00	24,00	consultorio
2,00			1,50	1,93	5,79	banho
				total	53,19	m2
				total arredondado	53,19	m2
13.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			3,00	7,80	23,40	recepção
2,00			4,00	3,00	24,00	consultorio
2,00			1,50	1,93	5,79	banho
				total	53,19	m2
				total arredondado	53,19	m2
13.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			5,00	10,00	50,00	
				total	50,00	m2
				total arredondado	50,00	m2
13.6	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	0,15		5,00	10,00	7,50	
				total	7,50	m3
				total arredondado	7,50	m3
13.7	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00			0,50	9,10	4,55	
2,00			0,50	7,45	7,45	
				total	12,00	m2
				total arredondado	12,00	m2
14.00	PINTURA					
14.1	TEXTURA ACRÍLICA 2 DEMAO EM PAREDES					
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00		3,10	2,00	7,45	46,19	pv2
1,00		3,10	1,00	4,00	12,40	pv3
1,00		3,10	1,00	4,00	12,40	pv4
1,00		3,10	2,00	7,45	46,19	pv5
1,00		3,10	1,00	5,10	25,11	ph2
1,00		3,10	1,00	6,60	20,46	ph2
1,00		3,10	1,00	8,10	25,11	ph4
1,00		3,10	1,00	6,60	20,46	ph4
1,00		3,10	2,00	8,10	50,22	ph5
				total	258,54	m2
				total arredondado	258,54	m2




14.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRÃAS DE MADEIRA						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
6,00			1,70		10,20	
					10,20	m2
					10,20	m2

14.3 PINTURA HIDRADOR						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
1,00	2,00		10,00		20,00	ev1 muro
1,00	2,00		10,00		20,00	ev6 muro
1,00	2,00		10,00		20,00	ph1 muro
					60,00	m2
					60,00	m2

15.00 LIMPEZA						
15.1 LIMPEZA GERAL						
quantidade	altura	largura	comprimento	total	local	
			8,10	7,45	60,35	
					60,35	m2
					60,35	m2

ENGº MAGNO CAMPOS  
CREA - 6283 - D

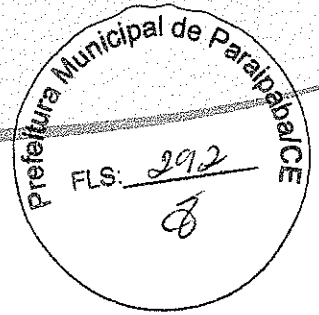

## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E OBSERVAÇÕES GERAIS

Este item consiste no somatório de despesas oriundas das necessidades e exigências da obra com a equipe técnica necessária a execução dos serviços.

A contratada deverá manter na obra um Livro de Ocorrências, para que todas as ordens de serviços da fiscalização sejam transmitidas por escrito e produzam os efeitos legais. Deverão ser anexados as especificações dos materiais sempre que solicitados pela contratante e/ou fiscalização usados na obra como tintas, telhas em alumínio, redes de proteção, cerâmicas e outros.

Deverão ser seguidas todas as orientações presentes no projeto e orçamento.

### 1.2. PREPARAÇÃO DO TERRENO

#### 1.2.1. Limpeza manual do terreno

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos previstos para a execução dos serviços e obras.

##### 1.2.1.1. Processo executivo

O desmatamento compreende o corte e remoção de toda vegetação, qualquer que seja sua dimensão e densidade.

Deverão ser observadas as árvores de preservação, as quais não poderão ser retiradas. Caso alguma árvores esteja localizada no espaço de implantação de alguma edificação e/ou sistema viário e/ou passeios, a Construtora deverá providenciar, as suas expensas, o transplante dessa árvore para algum lugar nas suas proximidades onde houver área verde.

Os serviços serão executados apenas nos locais onde estiver prevista a execução da terraplenagem, com acréscimo de dois metros para cada lado; no caso de áreas de empréstimo, os serviços serão executados apenas na área mínima indispensável à exploração. Em qualquer caso, os elementos de composição paisagística assinalados no projeto deverão ser preservados.

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza não estiverem totalmente concluídos.

### **1.3. CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

#### **1.3.1. Placa de obra e instalação de canteiro.**

A placa da obra deverá ser colocada em local bem visível, definido pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões indicadas em especificação própria, sempre obedecendo a padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo do Contratado, pois existe item específico na Planilha Orçamentária, para a remuneração deste serviço. As instalações do canteiro de obras deve seguir as recomendações dispostas na NR 18, buscando sempre garantir a segurança e boas condições de trabalho aos colaboradores.

### **1.4. TAXAS E EMOLUMENTOS**

Todas as taxas referentes ao registro da obra no CREA correrão por conta da CONTRATADA que deverá recolher as ART's necessárias junto ao CREA do Estado onde a obra será executada.

Considerando que trata-se de EXECUÇÃO de obra a CONTRATADA que tiver sua sede fora do Estado de onde a mesma será realizada deverá efetuar o registro de filial junto ao CREA local. Não será aceita ART emitida em CREA de Unidade da Federação diferente de onde se dará a obra.

## **2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**


### **2.1. ESCAVAÇÕES**

#### **2.1.1 Equipamentos**

Os equipamentos a ser utilizados nas operações de escavações serão selecionados, de acordo com a natureza e classificação do material a ser escavado e com a produção necessária.

A escolha dos equipamentos será função do tipo de material, conforme a classificação em categorias, constante da Prática de Projeto de Terraplenagem e deverá obedecer às seguintes indicações:

As escavações necessárias à construção serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. As escavações das fundações dos pilares e das valas deverão ser feitas manualmente com a

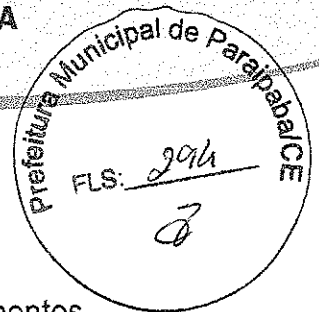

utilização de picaretas, pás, enxadas e chibancas.

#### 2.1.1.1. Processo executivo

A escavação será executada de conformidade com os elementos técnicos fornecidos no projeto de terraplenagem e constantes nas notas de serviço.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza e se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com os especificados para a execução dos aterros.

Caso constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados em cortes, para a confecção de camadas superficiais dos aterros, será procedido o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização.

## 2.2. ATERROS

### 2.2.1. Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de aterro serão selecionados de acordo com a natureza e classificação dos materiais envolvidos, e com a produção necessária.


Na execução dos aterros poderão ser empregados: tratores de lâminas; escavo-transportadores; moto-escavo-transportadores; caminhões basculantes; caminhões pipa com barra espargidora; moto-niveladoras; rolos lisos, de pneus, pés de carneiro estáticos ou vibratórios.

### 2.2.2. Processo executivo

Os reaterros das valas, assim como de outras partes da obra, onde necessário, serão executados com materiais de boa qualidade. Serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da escavação manual, e quando executado com terra, deverá ser terra sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas.

A execução dos aterros obedecerá, sendo precedidos pela execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza e obras necessárias à drenagem do local, incluindo bueiros e poços de drenagem.

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser

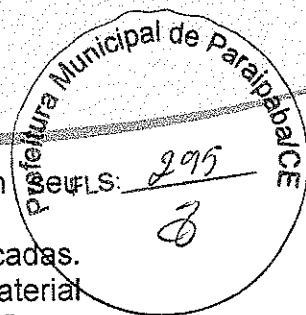

feito em camadas sucessivas, em dimensões tais que permitam umidecimento e compactação, de acordo com as características especificadas. Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular permeável, que atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as características especificadas.

A construção dos aterros deverá preceder à das estruturas próximas a estes; em caso contrário, deverão ser tomadas medidas de precaução, a fim de evitar o aparecimento de movimentos ou tensões indevidas em qualquer parte da estrutura.

Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial.

Nos locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação os aterros deverão ser compactados com o emprego de equipamento adequado como soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução será em camadas, obedecendo às características especificadas no projeto de terraplenagem.

O acabamento da superfície dos aterros será executado mecanicamente, de forma a alcançar a conformação prevista no projeto de terraplenagem.

Os taludes de aterro serão revestidos e protegidos contra a erosão, de conformidade com as especificações de projeto.

## 2.3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

### 2.3.1. Serviços

O material a ser carregado deverá ser adequadamente preparado e amontoado de maneira a possibilitar o trânsito das pás carregadeiras ou das escavadeiras. As praças de trabalho desses equipamentos deverão permitir a movimentação necessária ao ciclo de trabalho.

A carga mecanizada será precedida da escavação do material e de sua colocação na praça de trabalho em condições de ser manipulado pelo equipamento carregador (pás carregadeiras ou escavadeiras).

As praças de trabalho deverão merecer da CONTRATADA especial atenção quanto à sua conservação, em condições de boa circulação e manobra, não só do equipamento carregador como do transportador.



O material deverá ser lançado na caçamba do caminhão, de maneira que o seu peso fique uniformemente distribuído e não haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira.

O percurso se dará em rodovia pavimentada, partindo do local do serviço até o destino em aterro devidamente licenciado pela SEUMA.

### 2.3.2. Materiais

Os materiais carregados são de qualquer das categorias estabelecidas para os serviços de escavação em terraplenagem, independente de sua natureza.

## 3. FUNDAÇÕES

### 3.1. ALVENARIA DE PEDRA

#### 3.1.1. Materiais

As pedras a serem utilizadas serão rochas maciças resistente, tipo arenito, granito, diabásio ou basalto, não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas. Serão isentas de fissuras ou sinais de decomposição. Deverão ser lavadas para retirada de qualquer impregnação de materiais orgânicos que venha a concorrer para má aderência de argamassa.

#### 3.1.2. Processo executivo

A fundação será executada com argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante no traço 1:10, apresentando homogeneidade de execução e juntas horizontais e verticais descontínuas.

A primeira camada será executada em argamassa no traço 1:10, cimento, areia média e aditivo aglutinante, em espessura satisfatória para recobrimento da pedra com diâmetro máximo de 25cm.


A primeira camada de pedras será composta pelas pedras maiores razoavelmente planas ficando a maior face horizontal voltada para baixo.

Nas camadas subsequentes as pedras deverão ficar contratravadas, procurando-se preencher os vazios com lascas de pedras de espessura adequada sobre a argamassa refluída quando do marretamento das pedras.

Para uma boa ligação da fundação ao baldrame, a última camada de pedras deverá ficar com reentrâncias para receber a argamassa da primeira fiada do baldrame.

### 3.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO

#### 3.2.1. Materiais

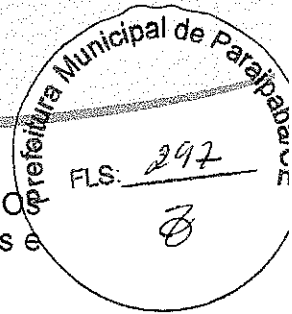

Os baldrames serão executados com tijolos de barro maciços. Os tijolos de barro serão bem assados, isentos de falhas e fendas, resistentes e de boa qualidade.

### 3.2.2. Processo executivo

Os baldrames deverão obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento para facilitar os planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicação em contrário no Projeto, o baldrame terá altura mínima de 20cm acima do ponto de cota mais alta do terreno, dentro da área de locação, e/ou do nível da rua.

Os baldrames que tiverem altura acima de 70cm deverão ser cintados. Os baldrames acima de 1,00m de altura serão executados de acordo com projeto específico a ser apresentado pela Contratada. Salvo indicação em contrário, em todo baldrame externo, na face externa será aplicado chapisco de cimento de areia grossa no traço 1:4 e revestimento com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6 com 1,5cm de espessura, alisado a colher.

Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as peças que serão assentadas em argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante no traço 1:8.

## 3.3. FUNDAÇÕES DIRETAS

### 3.3.1. Materiais

Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas, concreto, aço e forma, obedecerão às especificações de projeto.

### 3.3.2. Equipamentos

Os equipamentos para execução das fundações serão função do tipo e dimensão do serviço. Poderão ser utilizados:

- escavadeira para as operações de escavação, equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, caçambas, guindastes para colocação de armadura, bombas de sucção para drenagem do fundo de escavação e outros que se fizerem necessários.

### 3.3.3. Processo executivo

As fundações diretas, como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de fundação, vigas alavanca e vigas de travamento, "radier" e outros deverão ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou

compatível com o solo escavado. Uma vez atingida à profundidade prevista no projeto, o terreno de fundação será examinado para a confirmação da tensão admissível admitida no projeto. No caso de não se atingir terreno com resistência compatível com a adotada no projeto, a critério da Fiscalização e consultado o autor do projeto, a escavação será aprofundada até a ocorrência de material adequado. Será permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que consultado o autor do projeto.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície através da remoção de material solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concreto magro previsto no projeto.

As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a Prática de Construção de Estruturas de Concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais utilizados. Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

Se as condições do terreno permitirem, poderá ser dispensada a utilização de fôrmas, executando-se a concretagem contra "barranco", desde que aprovada pela Fiscalização. O reaterro será executado após a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas após a cura do concreto, se este for executado "contra barranco".

#### **4. SUPERESTRUTURA**

##### **4.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural seguindo as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das formas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

##### **4.2. ARMADURAS E ACESSÓRIOS**

#### 4.2.1. Materiais

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7187.

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6892 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7187.

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.

#### 4.2.2. Processo executivo

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

#### 4.2.3 Cobrimento

Qualquer armadura terá cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118:2007. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

#### 4.2.3 Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas formas.

Quando realizada em armaduras já montadas em formas, será

executada de modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas formas.

#### 4.2.4 Corte

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.

#### 4.2.5 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na tabela 9.1 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda

#### 4.2.6 Emendas

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6892.

#### 4.2.7 Fixadores e Espaçadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

#### 4.2.8 Montagem

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições da Norma NBR 6118.

#### 4.2.9 Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

### 4.3 FORMAS

#### 4.3.1 Materiais

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

#### 4.3.2 Processo executivo


A execução das formas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes.

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as formas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda as vedações das formas será garantida por meio de justa posição das peças, evitando o artifício da calafetagem com papeis, estopa e outros materiais.

A manutenção da estanqueidade das formas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.

A amarração e o espaçamento das formas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto.

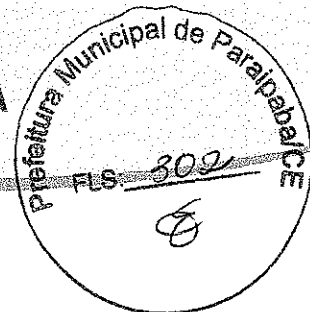

#### 4.3.3 Escoramento

As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118.

#### 4.3.4 Precauções ao lançamento do concreto

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas deverão ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes da Norma NBR 6118.

#### 4.3.5 Desforma

As formas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciará a retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.

#### 4.3.6 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

O custo de todo e qualquer reparo solicitado pela Fiscalização é de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

### 4.4 CONCRETO

#### 4.4.1 Materiais

##### 4.4.1.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732.



Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência.

O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

#### 4.4.1.2 Agregado Graúdo

Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

#### 4.4.1.3 Agregado Miúdo

Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação.

#### 4.4.1.4 Água

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições da Norma NBR 6118.

#### 4.4.1.5 Processo executivo

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as

dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças.

No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118 A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.

Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais.

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto na Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.

#### 4.4.1.6 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras.

O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem

interrupção, e deverá durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto na Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.

Todos os ensaios relativos ao concreto deverão ser realizados pela Contratada, conforme determina a NBR 5739, devendo ser feitos mapas de concretagem e juntas antes da execução. Os corpos de Prova Prismáticos serão moldados conforma a NBR 5738.

#### 4.4.1.7 Transporte

O concreto será transportado até às formas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto na Norma NBR 6118.

#### 4.4.1.8 Lançamento

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das formas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento ("Slump Test") pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalações de peças embutidas e preparação das superfícies for inteiramente concluído e aprovado pela fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em

pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

#### 4.4.1.9 Adensamento

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será dada no adensamento junto às cabeças de ancoragem de peças protendidas.

O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118.

#### 4.4.1.10 Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o

concreto em processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possível. Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça.

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

#### 4.4.1.11 Cura

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

#### 4.4.1.12 Reparos

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos, deverá ser ouvido o autor do projeto.

O custo de todo e qualquer reparo solicitado pela Fiscalização é de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

Em reformas de recuperação estrutural, seguir todas as especificações contidas na planilha orçamentária e normas existentes, assim como as especificações dos fabricantes dos materiais. A contratação de uma

equipe que tenha experiência com recuperação estrutural, por sua vez, já vivenciaram a execução de uma obra de recuperação estrutural de concreto armado. Durante toda a recuperação deverá ser acompanhado pelo responsável técnico da obra, garantindo que o processo executivo garanta o desempenho e recuperação da estrutura. Caso a empresa execute de forma errônea, será refeito o serviço. Verificar todas as especificações do laudo técnico e manual técnico do fabricante dos materiais de construção adquiridos. Para concretagem deverá ser realizado o molde em madeira tipo "cachimbo", onde o traço deverá ser controlado, garantindo a fluidez e evitando falhas, como ninhos de concretagem. Na recuperação das armaduras, deverá atingir o corte do concreto até verificar a área "sã", sendo removido a camada de ferrugem, aplicado o inibidor, ponte de aderência e demais produtos especificados.

## 5 ALVENARIAS E PAINÉIS

### 5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

#### 5.1.1 Materiais

Os tijolos de cerâmicos furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 15.270, para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

#### 5.1.2 Processo Executivo

As alvenarias de tijolos cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão apumadas e niveladas, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.

Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de conformidade com as especificações de projeto. As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 e aditivo expensor, se indicado pelo projeto ou Fiscalização. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com tijolos recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituição aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a conclusão do pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias serão providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do projeto.

## **6 COBERTURA**

### **6.1 Estrutura de Madeira**

Trama de madeira composta por terças, caibros e ripas, a qual estará apoiada sobre as tesouras ou em uma estrutura semelhante.

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

### **6.2 Telhamento**

Os telhados deverão apresentar inclinação compatível com as características da telha especificada, e recobrimentos adequados à inclinação adotada, de modo que sua estanqueidade as águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade.



Todos os telhados deverão ser executados com as peças de concordância e com os acessórios de fixação, vedação, etc., recomendados pelo FABRICANTE dos elementos que os compõe, e de modo apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.

As telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização específica, bem como às características necessárias quando submetidas aos ensaios de massa e absorção de água, de impermeabilidade e decarga de ruptura à flexão, atendendo às normas da ABNT.

O assentamento das peças de cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, deverá serfeito em sentido contrário ao da ação dos ventos dominantes.

A argamassa a ser empregada no emboçamento das telhas de cerâmica e das peças complementares (cumeeira, espigão, arremates e eventualmente rincão) precisa ter boa capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser insolúvel em água e apresentar boa aderência ao material cerâmico.

Nos telhados executados com telhas de tipo capa-canal, além das peças de cumeeira e de espigão, deverão ser emboçadas, no mínimo, as quatro primeiras fiadas inferiores e a primeira fiada superior, de cada água, bem como uma a cada quatro fiadas verticais de capa.

## 7 REVESTIMENTOS

### 7.1 ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS

#### 7.1.1 Chapisco

##### 7.1.1.1 Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas. Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas,

cujo armazenamento será feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:

- quando a quantidade de argamassas serão misturadas em betoneiras argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderá ser manual;
- O amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betoneira;
- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e resistentes;
- De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada;
- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada; as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego;
- As argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;

#### 7.1.1.2 Processo executivo

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 ou 1:3 (verificar planilha orçamentária) e deverão ter espessura máxima de 5 mm.

Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à plasticidade adequada. Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de plasticidade) na

mistura.

### 7.1.1.3 Emboço e/ou Reboco

Será utilizado nas paredes de alvenaria e estrutura de concreto (menos as lajes) onde o acabamento for textura ou pintura de qualquer tipo.

A cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou 1:4; ou de cimento, cal e areia no traço 1:1:4 (verificar planilha orçamentária).

Deverá ter seu acabamento regularizado e desempenado, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura será de 13 a 20 mm, dependendo do local e tipo de obra a ser executada.


### 7.1.2 Emboço e/ou Reboco

#### 7.1.2.1 Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas. Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armazenamento será feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:

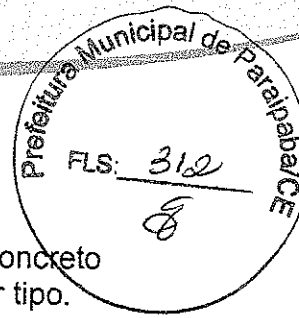

- As argamassas serão misturadas em betoneiras; quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderá ser manual;
- O amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betoneira;
- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e resistentes;
- De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada;
- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada; as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego;
- As argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;

## 8 PAVIMENTAÇÃO

### 8.1 LASTROS, REGULARIZAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA PISO INTERNO

#### 8.1.1 Lastro de concreto

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com resistência mínima  $f_{ck} = 13,5$  Mpa, na espessura indicada no projeto. A camada deverá ter uma espessura mínima de 50mm (considerando uma tolerância de  $\pm 5$ mm).

#### 8.1.2 Regularização de piso

Nas áreas de assentamento será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3.

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da

concretagem, algum tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.

Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempenho deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempenho, deverá ser executado o alisamento superficial do concreto.

## 8.2 ACABAMENTO DE PISO

### 8.2.1 Piso industrial

#### 8.2.1.1 Materiais

Os agregados para a execução da argamassa utilizada nos pisos de alta resistência deverão obedecer rigorosamente às características de dureza e composição química especificadas no projeto. As juntas, metálicas ou plásticas, terão as dimensões definidas no projeto.

Os agregados deverão ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. Os materiais serão separados por tipo e discriminação da área a que se destinam.

#### 8.2.1.2 Processo executivo

Poderão ser adotados dois procedimentos executivos, em função das características da edificação e condições de execução dos serviços e obras, de conformidade com as especificações de projeto, denominados lançamento da argamassa pelo processo "úmido sobre úmido" e pelo processo "úmido sobre seco".

No processo de lançamento "úmido sobre úmido", a argamassa de alta resistência será lançada imediatamente após o lançamento e adensamento do concreto da base, a fim de permitir a perfeita integração entre a capa de alta resistência e o concreto estrutural.

O lançamento deverá ser realizado na espessura indicada no projeto, em "panos alternados", tipo xadrez, de modo que as estruturas das fôrmas fiquem externas aos panos de lançamento. Em seqüência, após a remoção das fôrmas, a argamassa será lançada nos panos vazios, de modo as faces dos panos já executados desempenhem a função de fôrmas dos panos posteriormente preenchidos.

Quarenta e oito horas após o lançamento e desempenho da superfície, executado com desempenadeiras de aço e equipamentos niveladores, será realizado o polimento do piso com a utilização de politrizes e esmeris de granas variadas, de modo a obter o acabamento especificado no projeto. As juntas de plástico ou latão serão mergulhadas na argamassa de alta resistência antes de atingir a dureza inicial do processo de cura; ou, alternativamente, a superfície será "cortada" vinte e quatro horas após a cura da argamassa, com ferramenta adequada de corte e espessura de 2 mm, aproximadamente. Após o corte, as aberturas serão preenchidas com de juntas pré-fabricadas, mastique ou compostos com resina epóxi, de conformidade com a especificação de projeto.

No processo de lançamento "úmido sobre seco", a argamassa de alta resistência será lançada sobre a laje ou estrutura de base, concretada no mínimo sete dias antes da execução do piso. Neste caso, deverá ser obedecida a seguinte seqüência executiva:

8.2.1.2.1 limpeza completa e minuciosa da laje ou base estrutural, utilizando-se água e ar comprimido;

8.2.1.2.2 fixação de pinos ou parafusos na base de concreto, de modo a formar um quadriculado com quadrados de, no máximo, 80 cm de lado;

8.2.1.2.3 aplicação de tela de aço com fios de, no máximo, 5 mm de diâmetro, amarrada nos pinos ou parafusos fixados na base do piso;

8.2.1.2.4 nova limpeza com água e ar comprimido, e encharcamento da base durante quarenta e oito horas. A superfície da base deverá ser isenta de qualquer material pulverulento;

8.2.1.2.5 lançamento e adensamento de concreto estrutural, com resistência característica igual ou superior ao da base, com espessura mínima de 5 cm, de conformidade com a especificação de projeto;

8.2.1.2.6 aplicação de argamassa de alta resistência, conforme procedimento descrito no processo de lançamento "úmido sobre úmido", na espessura indicada no projeto. A altura total mínima deverá ser de 6 cm, consideradas ambas as camadas do piso.

Na preparação da argamassa de alta resistência, poderá ser adicionado com o cimento, a seco, um pigmento de cor especificada, que não poderá superar 5 % do peso do cimento.

A cura do piso deverá ser realizada através da cobertura imediata da superfície com uma camada de areia de 3 cm, aproximadamente, molhada diariamente de 3 a 4 vezes durante um período de oito dias. Durante a execução e cura, deverá ser evitada a ação direta dos raios solares, correntezas de ar e variações bruscas de temperatura, através de proteção adequada ou resfriamento da superfície com água.

Estando o piso perfeitamente curado, será realizado o polimento com a utilização de politrizes, conforme orientação do fabricante e especificações

de acabamento. O primeiro polimento deverá ser manual, com esmeris de grana n.º 30, não antes de sessenta horas após o lançamento da argamassa de alta resistência, para remoção das rebarbas maiores. O polimento mecânico somente poderá ser iniciado uma semana após a formação do piso, utilizando-se esmeris sempre mais finos. Eventuais falhas ou "ninhos" na superfície serão corrigidos através de estucagem com a mesma argamassa de alta resistência usada no piso. O polimento final será realizado com esmeris sempre mais finos, até o de grana n.º 120. Concluído o polimento, serão aplicadas duas demãos de cera virgem, seguidas de eventual lustração.

No caso de especificação de piso semi-polido, somente serão aplicadas as politrizes, seguidas de estucamento e mais uma aplicação de polimento mecânico.

A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante.

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo obedecer à ordem cronológica do lançamento;

A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua retração final. Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com pintura especificada em planilha orçamentária e projeto, podendo contemplar cores como azul, amarela, vermelha, laranja, preta, branca, verde e outras.

## 9 ESQUADRIAS E PINTURA

### 9.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO



### 9.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

### 9.1.2 Processo executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

## 10.1 TEXTURA ACRÍLICA

### 10.1.1 Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos. O armazenamento será ventilado e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

### 10.1.2 Processo executivo

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque e, posteriormente, a aplicação de duas demãos de textura acrílica. Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante.

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

### 10.1.3 Pintura para piso à base acrílico

#### 10.1.3.1 Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

#### 10.1.3.2 Processo executivo

Toda e qualquer superfície deve estar limpa, seca, firme, coesa, isenta

de poeira, areia, gordura, cera, graxa, óleo, sabão ou mofo. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine partes soltas e outros contaminantes que possam comprometer o resultado final da pintura.

Aplicar a pintura do piso e aguardar tempo de cura, tendo o tempo mínimo entre as demãos de 4 horas, salvo recomendações do fabricante. Deverá aguardar a secagem de no mínimo 48 horas para o tráfego de pessoas.

Toda a área do piso da quadra deverá ser pintada com tinta látex acrílico e deverá ser aplicada com rolo de lã. Verificar detalhes em projeto.

## 11. INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA.

Verificar projetos em anexos.

## 12. LIMPEZA FINAL

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das práticas de construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas. Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

ENGº MAGNO CAMPOS  
CREA - 6283 - D

*Magno Campos*  
CREA 6283-D



## COMPOSIÇÕES

Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE  
Fls: 320  
3

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO

LOCAL: PARAIPABA - CE

### 2.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL Mão de Obra:					3,89	
VALOR:					3,89	

### 2.10. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,71	0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,61	0,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,54	0,19
12429	TABUÁ DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,72	0,26
TOTAL Material:					1,36	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,55	2,02
TOTAL Mão de Obra:					4,72	
VALOR:					6,09	

### 3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,55	41,21
TOTAL Mão de Obra:					41,21	
VALOR:					41,21	

### 3.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:					26,44	
VALOR:					26,43	

### 3.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	129,56	1,27
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	167,60	1,64
TOTAL Equipamento:					2,91	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,55	0,30
TOTAL Mão de Obra:					0,30	
VALOR:					3,22	

### 3.4. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)